# DŹWIG SZPITALNY TYP **SGE 2.19**

## RZUT MASZYNOWNI 1:20

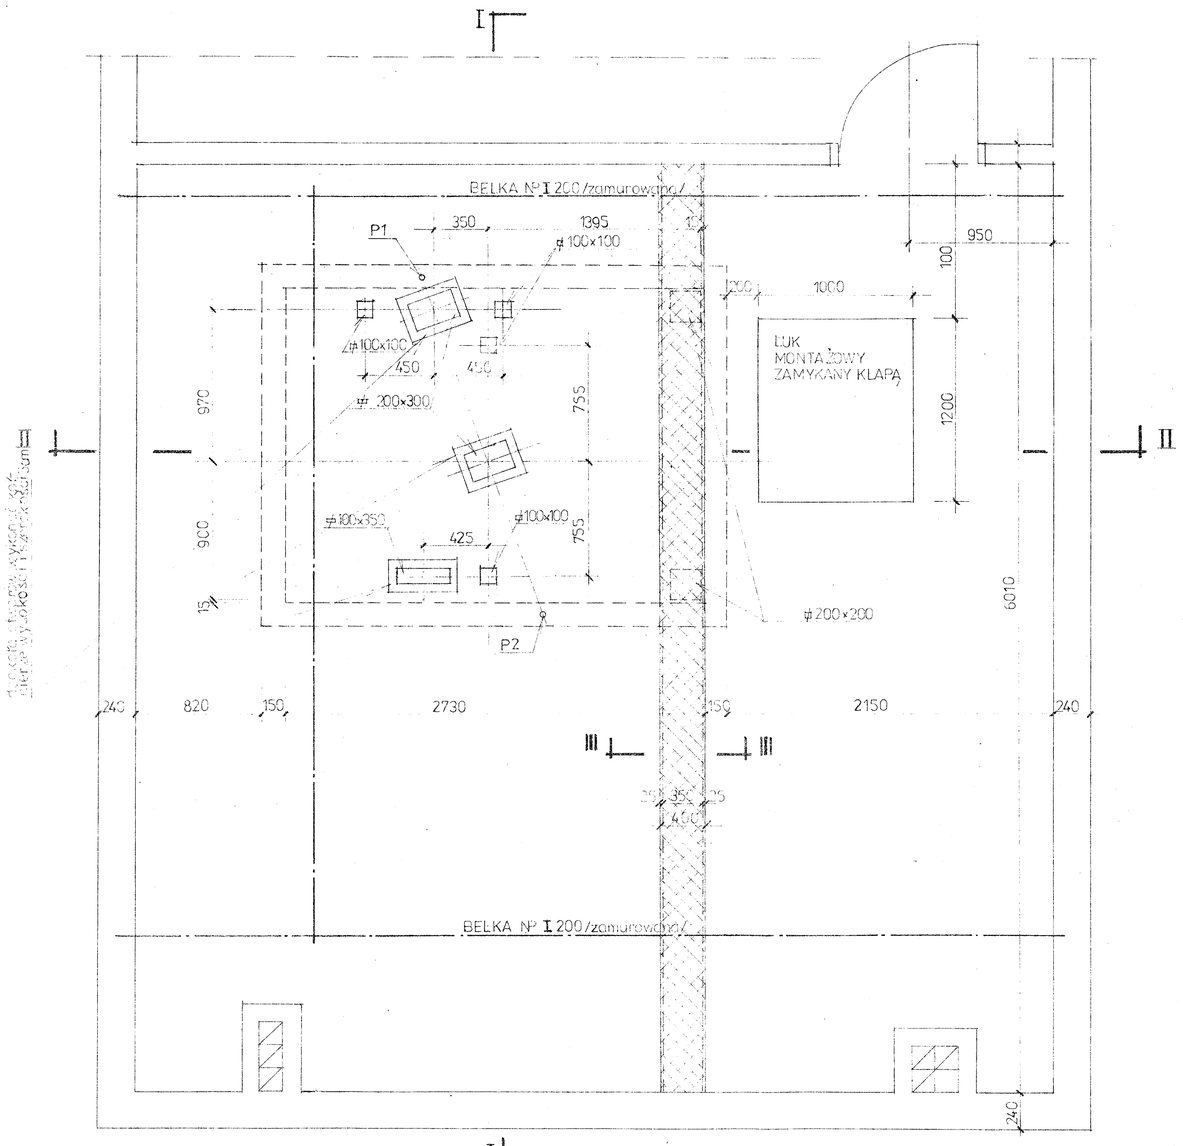


## PRZEKRÓJ POZIOMY SZYBU 1:20

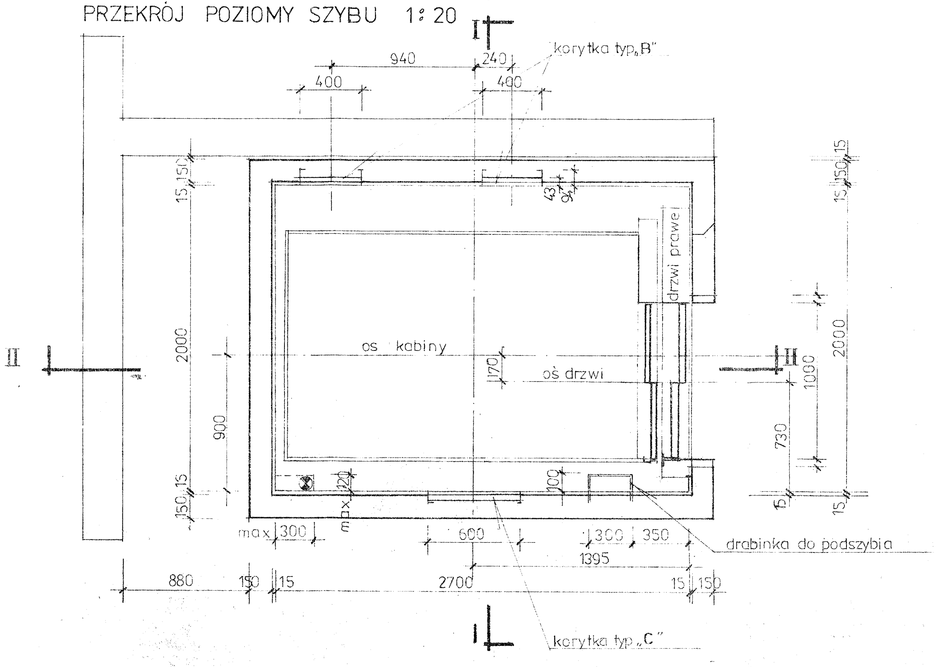


## PRZEKRÓJ III - III 1

## KORYTKA

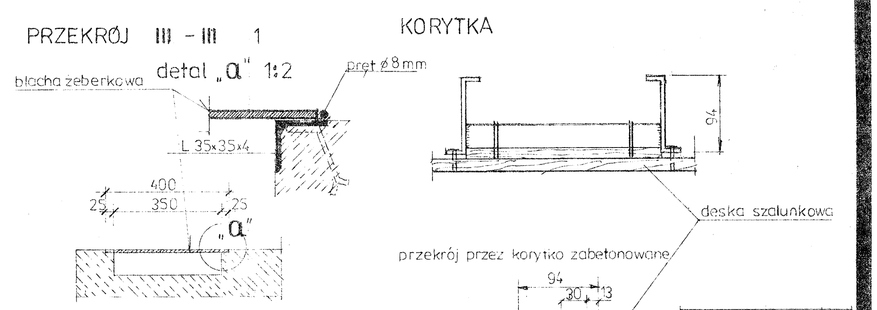


| wykonanie | wymiar L | szt |
|---|---|---|
| B | 400 | 40 |
| C | 600 | 10 |
| | | |

1. 1×papa asfalt. mineralizna lepiku asfalt. na gorąco bez wypełniaczy
2. 2×papa asfalt. na lepiku jak wyżej
3. gładź cementowa 3cm
4. styropian zaturcie z wypełnieniem spoin 1cm
5. płyty stropowe prefabrykowane 24cm

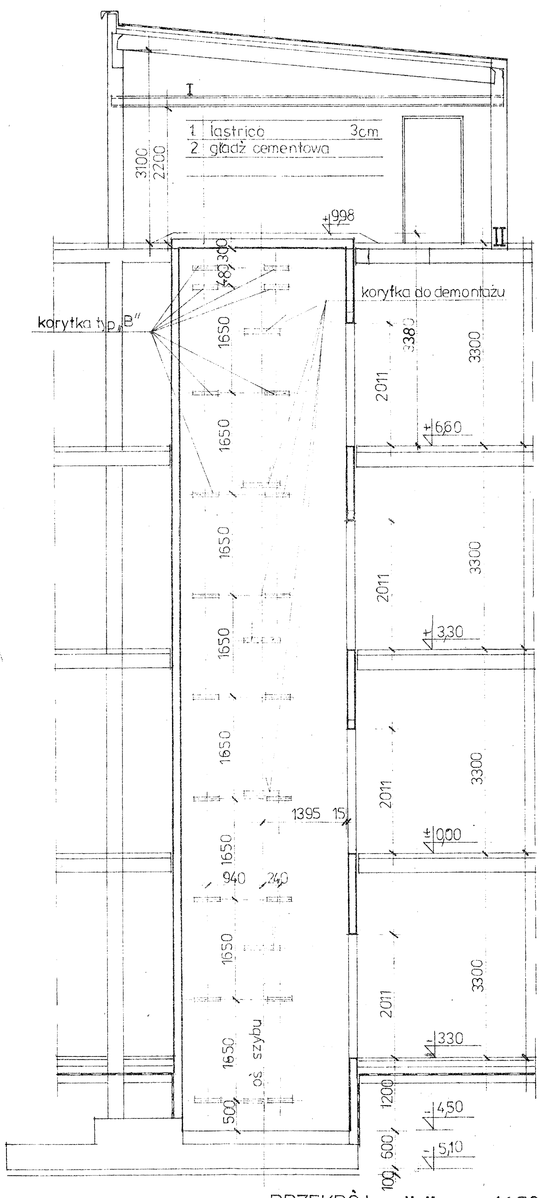


PRZEKRÓJ II-II 1:50

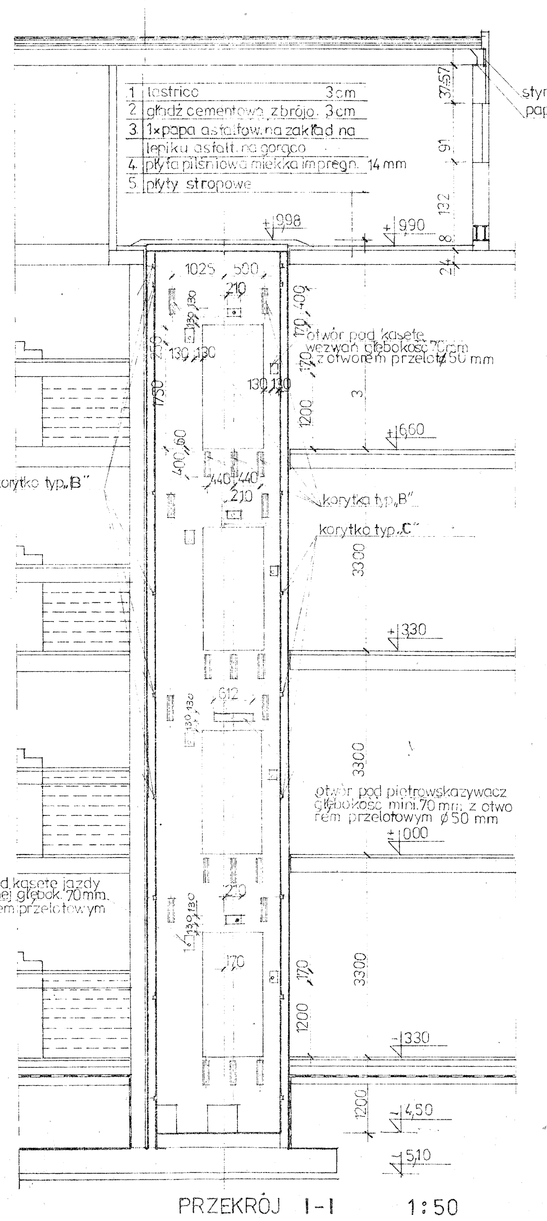


PRZEKRÓJ I-I 1:50

**UWAGA :** szyb dźwigu istniejący wykonany wg założeń dla dźwigu szpitalnego SDE należy przystosować wg niniejszego rys. do wymogów dla dźwigu szpitalnego typu SGE 2.19.

1. zdemontować istniejące korytka
2. wykuć otwory do osadzenia korytek typu Bi C wg niniejszego opracowania i osadzić je.
3. wykuć otwory pod kasety jazdy specjalnej i piętrowskazywaczy-głębokości 70 mm
4. zmniejszyć wysokość i światło otworów drzwiowych
5. wykonać nowe otwory i zadeklować niepotrzebne w płycie maszynowni wg rys. konstr.

CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

gł. konst. mgr inż. arch. E. Bielobradek

arch. H. Rybicka

ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE DLA DŹWIGU SZPITALNEGO SGE 2.19

D/BA/47/93.
PT
1:20, 1:50
04.93
14/17